


KlimaFlux opstelling

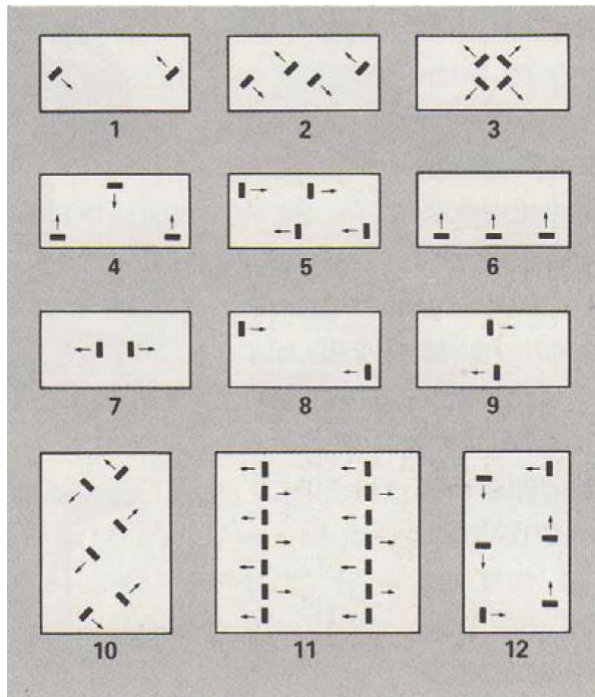

Het meest aünstiaste effect bij de wandluchtverwarmers wordt verkraegen als deze zó worden opgesteld, dat de luchtstroom van de eerste warmer door de tweede wordt aangezoden en verder de luchtstroom van de tweede warmer door de derde wordt verwerkt enz. zodat er een gesloten kring ontstaat. Voor grote ruimten is het aewenst deze luchtcirculatie in meerdere kringen onder te verdelen. zie fig. 2.5.10.11.12. In het algemeen geldt als regel dat de koudste vlakken zoveel moegelijk door de warme lucht dienen te worden afgeschermd. BI, de uitwerking van het project dient men ook rekening te houden, dat de opstelling en lenate van het leidingsnet zo aünstig moegelijk is. zie hiervoor de fig. 2, 3, 6, 7,9, 10 en 11.